



ЩУ-ИТП-1КО


Э\Д циркуляционного насоса 1




Э\Д циркуляционного насоса 2




Э\Д Клапан седельный





Температура наружная - Тн







Температура обратки 1 - Тоб1

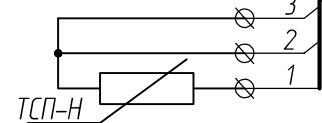

Температура контура 1 - Тк1

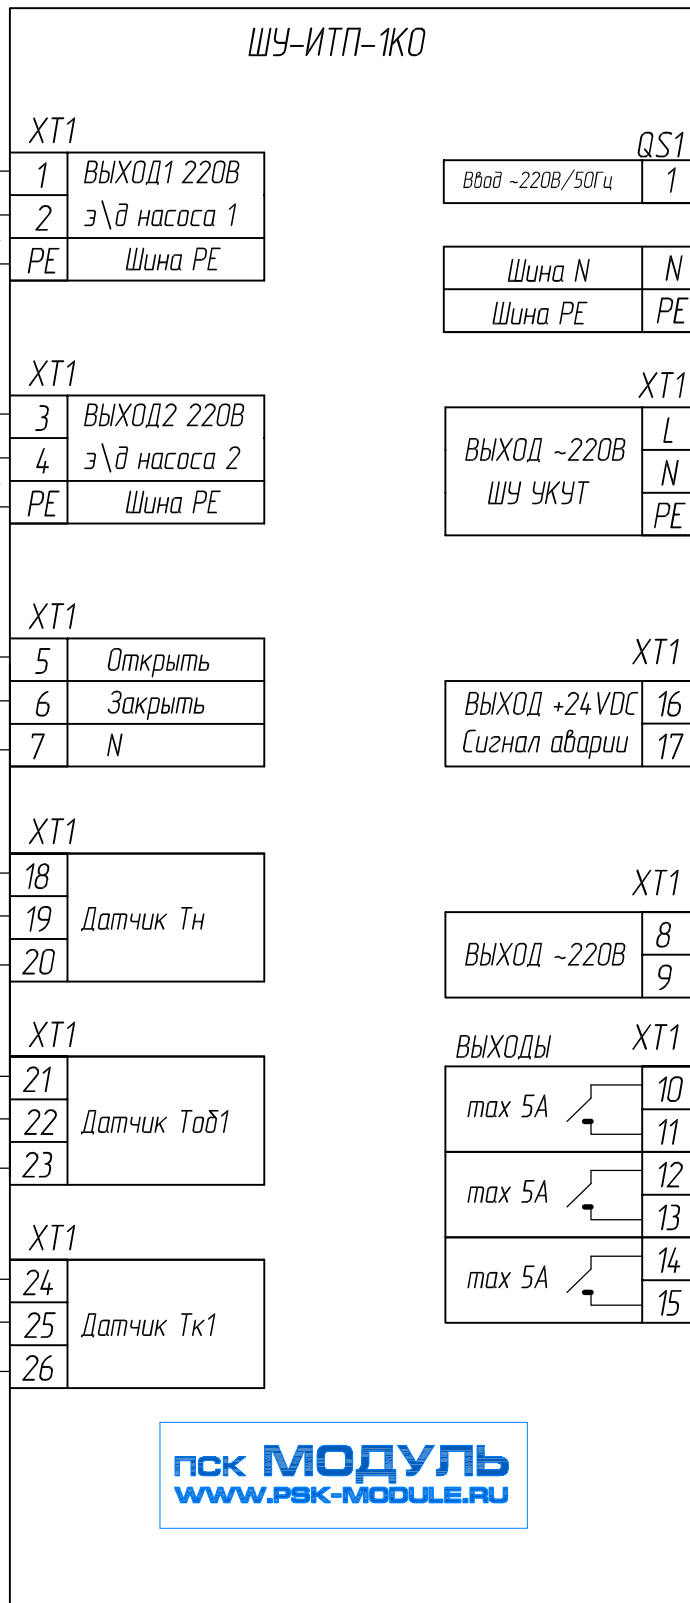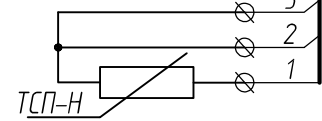

ПСК МОДУЛЬ
WWW.PSK-MODULE.RU

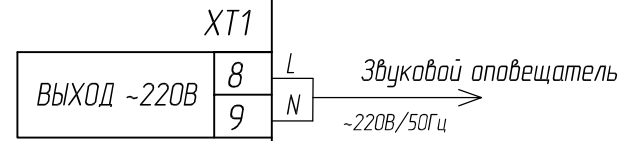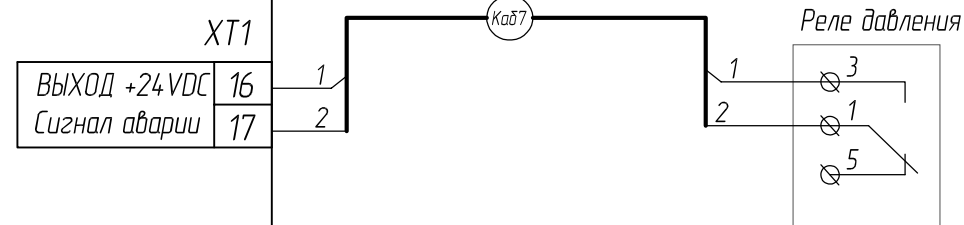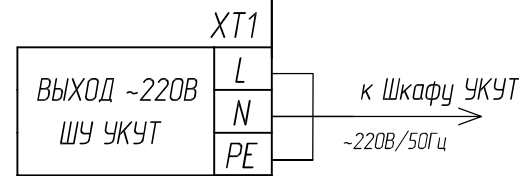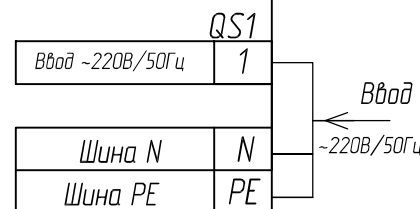

						КД 552-058-01 И		
						Щкаф автоматики индивидуальным тепловым пунктом с одним контуром отопления.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата			
Разработала						ЩУ-ИТП-1КО-КТ-Р		Стадия
Проверил								Лист
Н. контр.								Листов
						Схема внешних подключений		
						ПСК МОДУЛЬ WWW.PSK-MODULE.RU		