


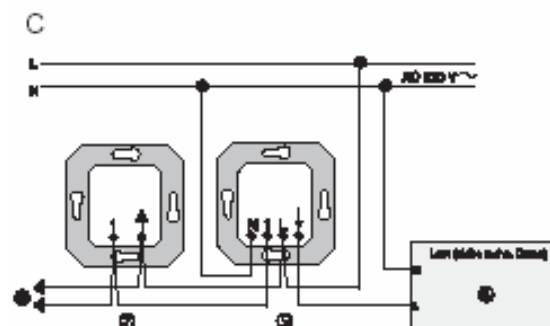


Управление освещением

1-канальная релейная вставка  
Арт. 1201 URE  
Инструкция

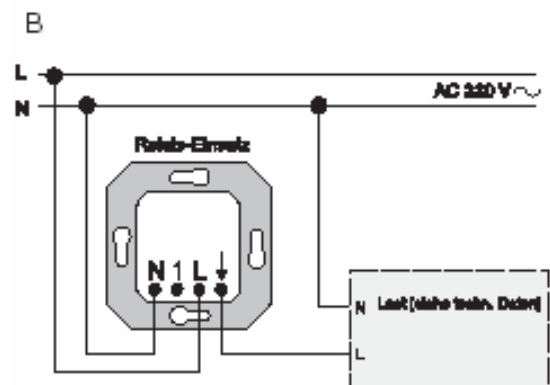

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG  
Volmestrasse, 1  
58579 Schalksmuele

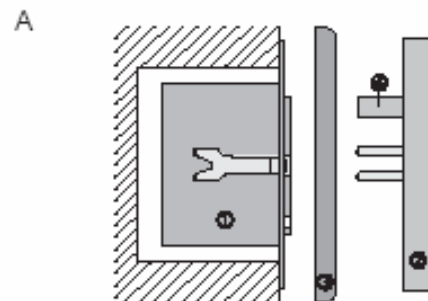

## ■ Указания по монтажу

Релейная вставка (1) монтируется в монтажную коробку согл. DIN 49073 (рис. А).

Соединительные клеммы должны быть расположены внизу.

Релейная вставка должна применяться только в комбинации с накладкой (клавишей).

Клавиша (2) устанавливается на вставке вместе с рамкой (3).

Электрическое соединение осуществляется через разъем (4).

Клавишу необходимо устанавливать до включения напряжения.

Пропадание сетевого напряжения на время более 1 секунды ведет к выключению релейной вставки.

## ■ Защита от коротких замыканий

Для защиты устройства необходимо применять автомат защиты с током срабатывания 10 А.

Схема соединений показана на рис. В.

Релейная вставка (5), нагрузка (6).

Параметры подключаемой нагрузки должны соответствовать тем, что указаны в характеристиках изделия.

В зависимости от типа инсталляции максимальная подключаемая нагрузка должна быть снижена на:

- - 10% на каждые 5°C превышения температуры окружающей среды в 25°C,
- - 15% при инсталляции в дереве, пластике, пустотных стенах,
- - 20% при инсталляции в комбинациях приборов.

Управление с нескольких мест показано на рис. С.

Релейная вставка (5), нагрузка (6), 2-проводная спутниковая вставка (7), к другим спутникам (8).

Обратите внимание на характеристики напряжения в сети.

## ■ Применение спутников

Управление с помощью спутников возможно только в том случае, когда на релейной вставке установлена клавиша (накладка).

2-проводный спутник

такие же функции, как и клавиша короткого хода, установленная на релейной вставке мех. кнопка (НО)

ВКЛ/ВЫКЛ (переключение)

## ■ Технические характеристики

Номинальное напряжение ~ 230V, 50/60 Hz

Рабочая температура -20 °C ... +45 °C

Коммутируемая нагрузка

Лампы накаливания 2300 W

ВВ галогенные лампы 2300 W

Тropic-трансформаторы 1500 W

Обыч. трансформаторы 1000 VA

Необходимо подключать нагрузку мощностью не менее 85 % от номинальной мощности трансформаторов.

Суммарная нагрузка, включая мощность потерь трансформатора, не должна превышать 1000 VA.

Люминесцентные лампы -  
некомпенсированные 1200 VA  
компенсированные 920 VA

**Внимание:**  
**энергосберегающие лампы имеют большой**  
**стартовый ток, поэтому необходимо уменьшить**  
**подключенную мощность!**

Смешанное включение разрешенных типов нагрузки.

Количество спутников

2- проводных мех. кнопок неограниченное  
3-проводных 10

Допускается комбинирование разных спутников.

Суммарная длина провода к спутникам  
макс. 100 м

## Релейная вставка

### ■ Меры безопасности

**К установке и сборке электрических приборов допускаются только специалисты-электрики.**

**Не предназначена для безопасного отключения сетевого напряжения.**

**При эксплуатации с традиционными трансформаторами каждый из трансформаторов, в соответствии с требованиями изготовителей, должен быть защищен предохранителем с первичной стороны. Разрешается применять только трансформаторы безопасности согласно стандарту DIN VDE 0551.**

**При несоблюдении рекомендаций по установке может возникнуть пожар или другие опасности.**

### ■ Назначение

1-канальная релейная вставка предназначена для включения мощных источников света и электрических потребителей до 10A/230V:

- ламп накаливания 230V
- галогенных ламп 230V
- низковольтных галогенных ламп с электронными TRONIC-трансформаторами
- низковольтных галогенных ламп с индуктивными трансформаторами
- люминесцентных ламп

Включение задается клавишей, установленной на релейной вставке, дополнительным (спутниковым) устройством или радиопередающим устройством. Это Руководство по эксплуатации описывает функционирование в комбинации с клавишей короткого хода.

Подробное руководство при использовании других накладок или дистанционного радиуправления находится в соответствующей инструкции по эксплуатации.

ВЕРХ, НИЗ клавиши, вся поверхность клавиши –  
- ВКЛ, ВЫКЛ (переключение)

### ■ Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют установленным законом положениям.

**Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким описанием неисправности с оплаченной пересылкой в центральный сервисный центр:**

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Сервисный центр

Kupferstr. 17-19

D-44532 Lünen

Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 51

Факс: 0 23 55 . 80 61 89

E-Mail: mail.vki@jung.de

Общее оборудование

Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 55

Факс: 0 23 55 . 80 62 55

E-Mail: mail.vkm@jung.de

instabus-оборудование

Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56

Факс: 0 23 55 . 80 62 55

E-Mail: mail.vkm@jung.de