

Обособленное подразделение ООО ФПГ «РОССТРО»-
«ПКТИ»

ИЛ Строительных материалов

197341, Санкт - Петербург, ул. Афонская, дом 2 тел.: 302-04-93, факс: 302-06-88.

Аттестат аккредитации федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РОСС RU 0001.22.СЛ33 от 24.12.2010 г.

ПРОТОКОЛ № 7
измерения звукоизоляции
от «27» марта 2012 г.

1.Наименование объекта:	Перегородка из газогребневых гипсовых плит плотностью 939 кг/м ³ , толщиной 80 мм загрунтованная и оклеенная виниловыми обоями с двух сторон, звукоизоляционная плита «ЭкоЗвукоИзол» толщиной 13 мм приклеенная на монтажный клей «перлфикс» толщиной 5 мм, толщина перегородки 98 мм.
2.Изготовитель:	--
3.№ стандарта и ТУ на испытуемое изделие:	--
4.Принятый метод испытаний:	ГОСТ 27296-87 «Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения».
5.Принятый метод оценки:	СНиП 23-03-03 «Защита от шума»
6.Место проведения испытаний:	Испытательные помещения. ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ» ИЛ Строительных материалов
7.Основные характеристики объекта:	Площадь образца 10 м ²
8. Место и способ установки объекта при испытаниях:	В проем между испытательными помещениями ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ», ИЛ Строительных материалов. Штыки заполнены строительным раствором. Объем испытательных помещений ПВУ-66,17 м ³ , ПНУ-50,35 м ³ .
9. Условия измерений:	Температура воздуха-20+/-5 °С, влажность – не менее 60%. Метод измерений - лабораторный (п.5.1, 5.2 ГОСТ 27296-87). Вид излучаемого шума – «розовый».

10. Средства измерений:

Табл.1

Наименование, тип, фирма-изготовитель	Заводской номер	Сведения о поверке (номер свидетельства, дата поверки)
Анализатор звука и вибрации SVAN 912AE	4337	№ 0147347 до 04.10.2012 г.
Микрофон ВМК-205	237	
Шумомер – анализатор спектров, виброметр		

портативный
MP201

Октава-110А


микрофон

04А413
4400225

№ 0009566 до 24.01.2013 г.

Вспомогательное оборудование: всенаправленный источник звука LOOK-LINE D301.

II. Эскиз исследуемой ограждающей конструкции с нанесением источников шума и указанием мест установки и ориентации микрофонов, порядковые номера точек измерения.

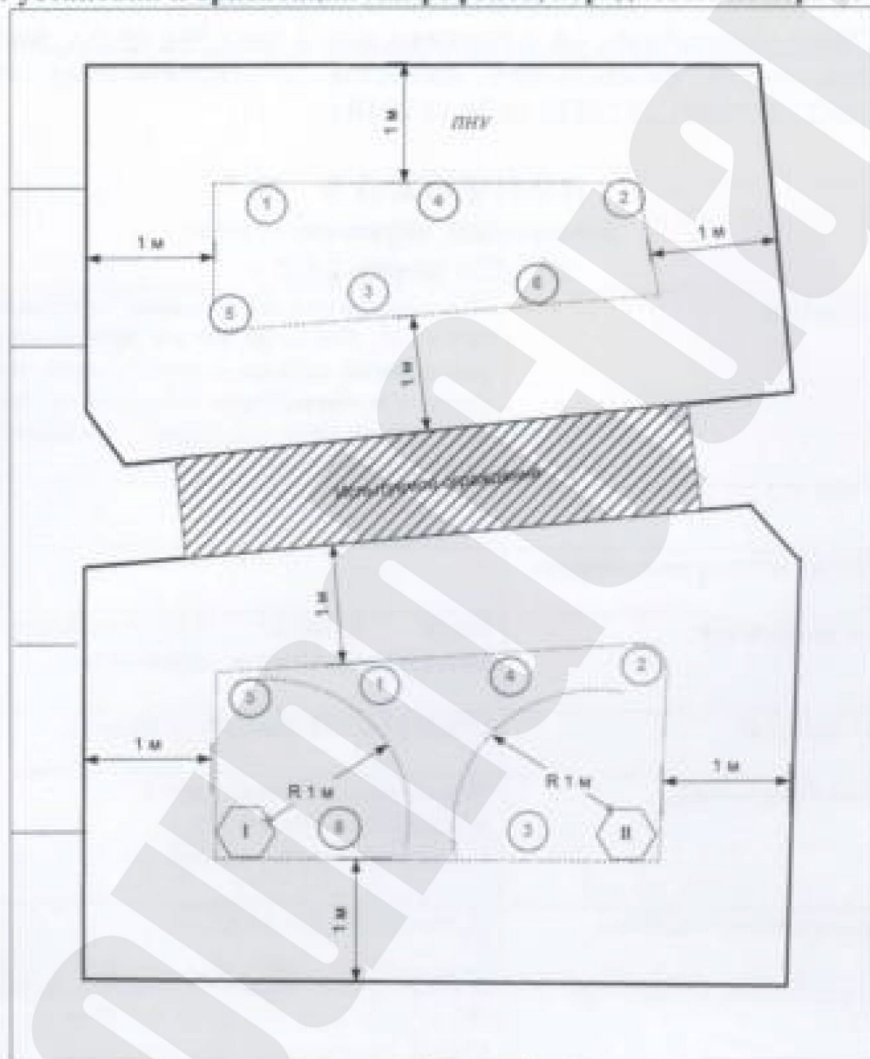

Пределы допустимой погрешности измерений уровней звукового давления в камерах установки равны ± 2 дБ.

12. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Перегородка из назогребневых гипсовых плит плотностью 939 кг/м^3 , толщиной 80 мм загрунтованная и оклеенная виниловыми обоями с двух сторон, звукоизоляционная плита «ЭкоЗвукоИзол» толщиной 13 мм приклеенная на монтажный клей «перлфикс» толщиной 5 мм, толщина перегородки 98 мм имеет индекс изоляции воздушного шума – 46 дБ.

13. Ответственные за испытание:

Приложения: Приложение 1 и 2 от 26.03.2012 г. на 4-х страницах.

Руководитель
ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ»
Испытатель

Т.В. Суворова
В.В. Панов

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Измерение звукоизоляции по ГОСТ 27296-87

Таблица результатов измерений уровней звукового давления в камерах высокого (ПВУ) и низкого уровней (ПНУ)

Перегородка из пазогребневых гипсовых плит толщиной 80 мм загрунтованная и оклеенная виниловыми обоями с двух сторон, звукоизоляционная плита "ЭкоЗвукоИзол" толщиной 13 мм приклеенная на монтажный клей "перлфикс" толщиной 5 мм. Толщина перегородки 98 мм.

	ПВУ	ПНУ	ПВУ	ПНУ	ПВУ	ПНУ	ПВУ	ПНУ	ПВУ	ПНУ	ПВУ	ПНУ
Частота, Гц	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$	$L_{\text{звп. дБ}}$
100	81,8	83,8	84,3	88,8	85,6	88,8	88,7	81,4	81,8	88,8	84,3	88,8
125	86,0	81,6	84,0	90,2	83,0	87,8	82,0	88,5	86,0	88,4	84,0	87,4
160	82,9	88,2	84,8	80,8	83,7	80,4	81,0	87,5	82,9	87,9	84,8	82,8
200	86,9	84,7	87,1	87,7	85,9	88,8	84,7	87,8	86,9	86,8	87,1	89,7
250	88,8	83,8	88,5	82,5	86,1	84,1	86,9	81,0	88,5	85,9	88,5	88,1
315	88,9	80,0	87,5	82,5	87,8	81,8	88,5	81,2	88,9	82,2	87,5	83,7
400	86,8	88,0	86,8	88,6	87,8	88,7	87,8	88,9	86,8	88,5	86,8	88,7
500	87,2	87,4	87,1	88,9	87,8	81,0	88,2	80,1	87,2	81,0	87,1	81,0
630	86,1	88,3	85,2	88,4	86,1	88,1	84,4	88,8	86,1	87,1	86,2	86,3
800	83,0	80,8	83,1	81,0	83,5	81,5	82,1	81,0	83,0	81,1	83,1	80,0
1000	82,8	88,1	83,3	88,3	82,1	89,9	83,0	88,5	82,8	88,4	83,3	80,0
1250	83,5	87,0	83,4	88,8	83,5	88,3	83,4	88,2	83,5	87,1	83,4	87,3
1600	85,4	88,8	85,1	88,3	85,3	87,8	85,1	88,8	85,4	87,8	85,1	87,5
2000	88,5	88,7	86,2	88,7	88,7	88,7	88,2	88,1	88,5	88,5	88,2	88,0
2500	87,2	88,9	86,7	88,0	88,8	87,3	88,5	88,7	87,2	87,1	86,7	88,7
3150	84,3	82,7	84,0	82,1	83,8	83,1	84,0	81,8	84,3	82,5	84,0	81,8

Площадь поверхности испытываемой конструкции, м²


10,0

Таблица обработки результатов измерений звукоизоляции
Перегородки из газосребневых гипсовых плит толщиной 80 мм заармированная и оштукатуренная внешними обоями с двух сторон, звукоизоляционная плита "ЭкоЗвукоИзол" толщиной 13 мм приклеенная на монтажный клей "перлфикс" толщиной 5 мм. Толщина перегородки 98 мм.

Частота, Гц	пву		пну		Время реверс. с	Экв. площадь м ²	Фактич. R, дБ	Нормативная		Δ, дБ	Транспортный шум L _{дн} , дБА
	L _{ср.пву} , дБ	σ пву, дБ	L _{ср.пну} , дБ	σ пну, дБ				R _{норматив} , дБ	R _{норматив} , дБ		
100	84,2	1,8	60,7	2,1	1,72	4,68	28,8	33	27	0,2	55
125	84,4	1,6	59,4	1,8	1,66	4,80	28,2	36	30	1,8	55
160	83,5	1,4	60,0	2,1	1,78	4,53	36,9	38	33	0,0	57
200	86,5	1,0	67,7	1,9	1,64	4,15	32,8	42	36	3,4	58
250	88,0	1,1	64,2	2,0	1,88	4,29	37,4	46	39	1,8	60
315	88,3	0,8	62,0	1,2	1,80	4,46	39,7	48	42	2,2	61
400	88,9	0,5	58,1	0,7	1,79	4,58	41,2	51	46	3,8	62
500	87,1	0,4	60,2	1,4	1,76	4,58	40,2	52	46	5,8	63
630	85,6	0,7	56,7	0,9	1,72	4,68	42,1	53	47	4,9	64
800	83,0	0,5	50,8	0,6	1,72	4,68	45,5	54	48	2,5	66
1000	82,9	0,4	49,1	0,6	1,74	4,63	47,2	56	49	1,8	67
1250	83,5	0,0	47,2	0,7	1,68	4,80	49,4	58	50	0,8	68
1600	85,2	0,2	47,2	0,7	1,64	4,91	51,1	58	50	0,0	68
2000	89,4	0,2	49,9	0,6	1,74	4,63	52,9	58	50	0,0	64
2500	86,9	0,3	46,8	0,5	1,68	4,85	53,1	58	50	0,0	62
3150	84,1	0,2	42,4	0,5	1,70	4,74	54,9	58	50	0,0	60
				R _{ср.}	48				L _{дн}	28,8	75,0
			R _{крит}	41							

Изоляция воздушного шума

Перегородка из газогребневых гипсовых плит толщиной 80 мм загрунтованная и оклеенная виниловыми обоями с двух сторон, звукоизоляционная плита "ЭкоЗвукоИзол" толщиной 13 мм приклеенная на монтажный клей "перлфикс" толщиной 5 мм. Толщина перегородки 98 мм.

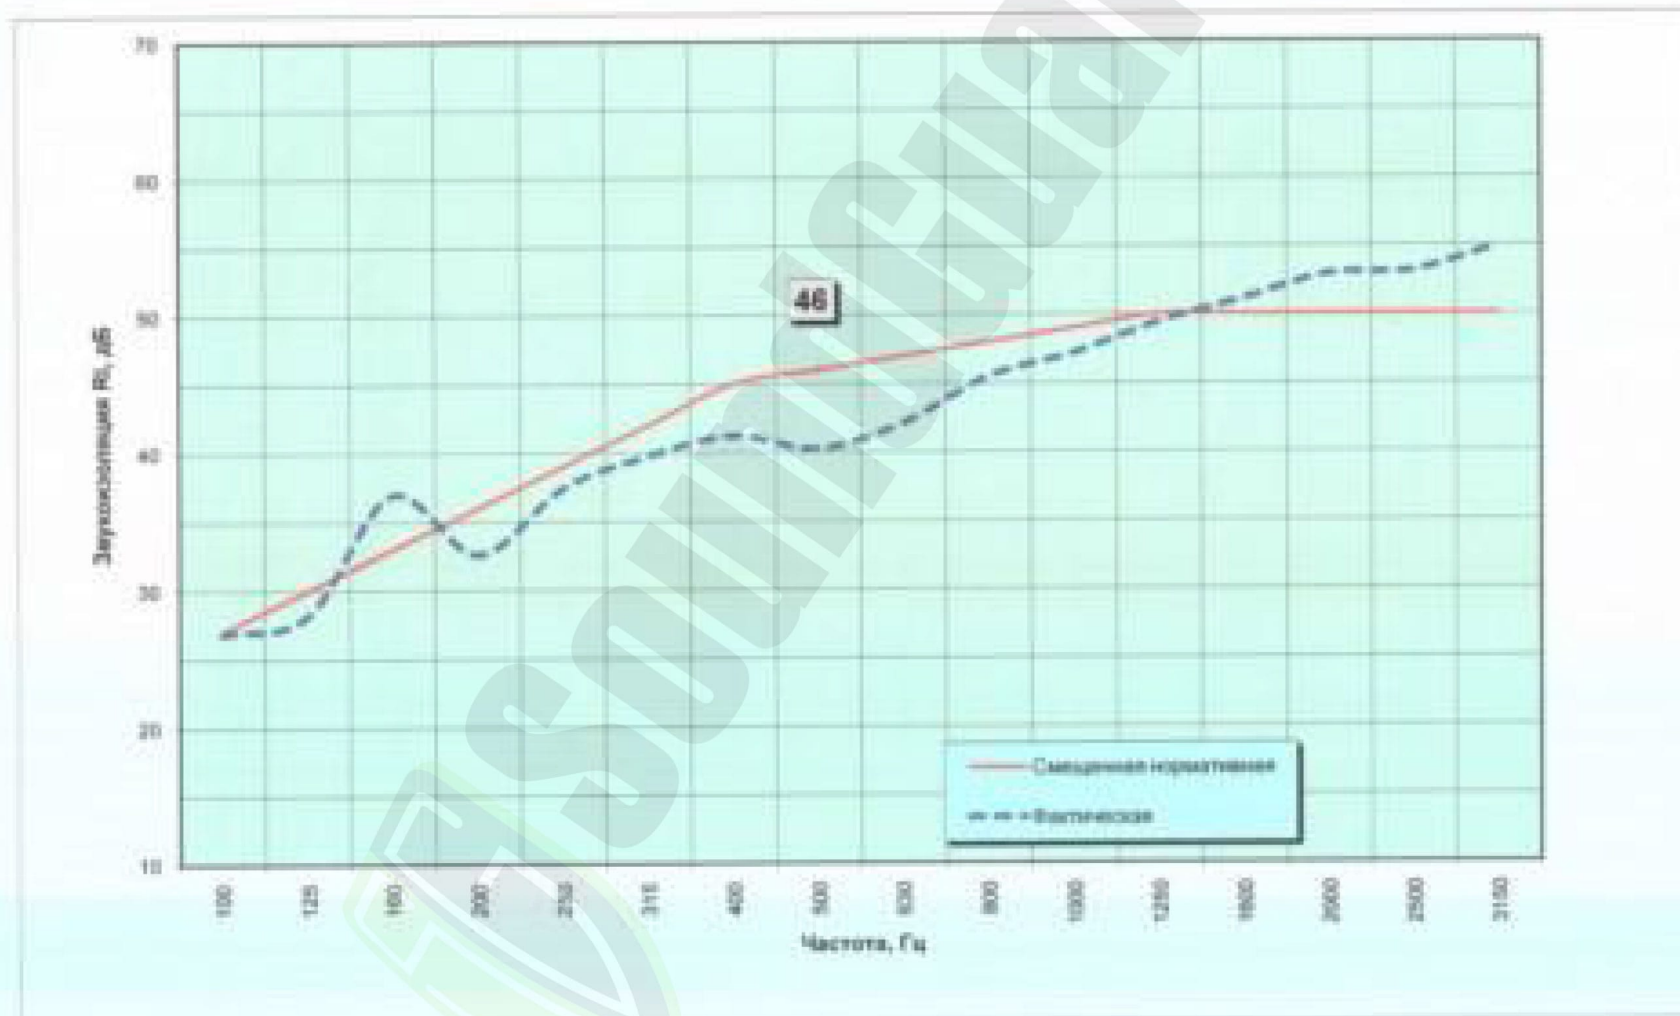

Перегородка из лазеробитных гипсовых плит толщиной 80 мм заштукатуренная и оштукатуренная виниловыми обоями с двух сторон, звукоизоляционная плита "ЭкоЗвукоИзол" толщиной 13 мм приклеенная на монтажный клей "перлфикс" толщиной 5 мм. Толщина перегородки 98 мм.

