

# Источники напряжения Серия APS-LN-M

В металлическом кожухе  
Удлиненный корпус



APS-36LN-12BM  
APS-36LN-24BM



APS-100LN-12BM  
APS-100LN-24BM



APS-150LN-12BM  
APS-150LN-24BM



APS-200LN-12BM  
APS-200LN-24BM

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Источник питания APS-LN-M предназначен для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение.
- Пригоден для эксплуатации внутри помещений.
- Высокая стабильность выходного напряжения и КПД.
- Задача от перегрузки и короткого замыкания.
- Сеточный металлический корпус обеспечивает естественное охлаждение без встроенного вентилятора.
- Корпус удлиненной формы удобен для размещения в нишах, за карнизами и подобных пространствах.
- Проверка 100% изделий на заводе в условиях максимальной температуры и при максимальной нагрузке.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 2.1. Общие характеристики для серии

Входное напряжение	AC 170-260 В
Частота питающей сети	50 / 60 Гц
КПД	≥80%
Температура окружающей среды	-10...+40 °C
Степень пылевлагозащиты	IP20

### 2.2. Характеристики по моделям

Артикул	Модель	Выходное напряжение	Выходной ток, (макс.)	Выходная мощность, (макс.)	Максимальный потребляемый ток при 230 В	Габаритные размеры
022350	APS-36LN-12BM	12 ± 0,5 В	3 А	36 Вт	0,32 А	171x34x23 мм
022086	APS-100LN-12BM	12 ± 0,5 В	8,3 А	100 Вт	0,91 А	171x49x29 мм
022087	APS-150LN-12BM	12 ± 0,5 В	12,5 А	150 Вт	1,4 А	256x49x29 мм
022609	APS-200LN-12BM	12 ± 0,5 В	16,7 А	200 Вт	1,8 А	330x46x30 мм

Артикул	Модель	Выходное напряжение	Выходной ток, (макс.)	Выходная мощность, (макс.)	Максимальный потребляемый ток при 230 В	Габаритные размеры
022351	APS-36LN-24BM	24 ± 0,5 В	1,5 А	36 Вт	0,32 А	171x34x23 мм
022277	APS-100LN-24BM	24 ± 0,5 В	4,2 А	100 Вт	0,91 А	171x49x29 мм
022473	APS-150LN-24BM	24 ± 0,5 В	6,25 А	150 Вт	1,4 А	256x49x29 мм
022610	APS-200LN-24BM	24 ± 0,5 В	8,3 А	200 Вт	1,8 А	330x46x30 мм

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Более подробные технические характеристики Вы можете найти на сайте [www.arlight.ru](http://www.arlight.ru)

### 3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника соответствуют подключаемой нагрузке.
- 3.3. Закрепите источник питания в месте установки.
- 3.4. Подключите нагрузку к выходным клеммам, обозначенным символами «V+», «V-», строго соблюдая полярность. Равномерно распределите нагрузку между выходными клеммами.
- 3.5. Подключите к входным клеммам, обозначенным символами «L» и «N», провода электросети, соблюдая маркировку.
- 3.6. Подключите к клемме  провод защитного заземления.
- 3.7. **Внимание!** Проверьте правильность подключения всех проводов. **Подача напряжения сети ~220 В на выходные клеммы источника напряжения неминуемо приводит к выходу его из строя.**
- 3.8. Включите электропитание. Допустима небольшая задержка включения источника (до 2 сек), что является особенноностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.
- 3.9. Дайте поработать источнику 20 минут с подключенной нагрузкой, которую Вы предполагаете использовать. Источник питания должен находиться в тех же условиях, как и при последующей эксплуатации.
- 3.10. Проверьте температуру корпуса источника питания. Максимальная температура корпуса источника в установившемся режиме не должна превышать +70 °C. Если температура корпуса выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный источник питания.
- 3.11. Отключите источник от сети после проверки.
- 3.12. Возможные неисправности и методы их устранения:

Проявление неисправности	Причина неисправность	Метод устранения
Источник не включается	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильная полярность подключения нагрузки.	Подключите нагрузку, соблюдая полярность. Если проблема не решена, значит нагрузка или источник питания вышли из строя. Замените горевшее устройство.
Самопроизвольное периодическое включение и выключение.	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку, или замените источник на более мощный.
	В нагрузке присутствует короткое замыкание (КЗ).	Внимательно проверьте все цепи на отсутствие КЗ.
Температура корпуса более +60°C	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку, или замените источник на более мощный.
	Недостаточное пространство для отвода тепла.	Проверьте температуру среды, обеспечьте вентиляцию.
Напряжение на выходе источника нестабильно или не соответствует номинальному значению.	Электронная схема стабилизации внутри источника неисправна.	Не пытайтесь самостоятельно устранить причину. Передайте источник для проверки в сервисный центр.

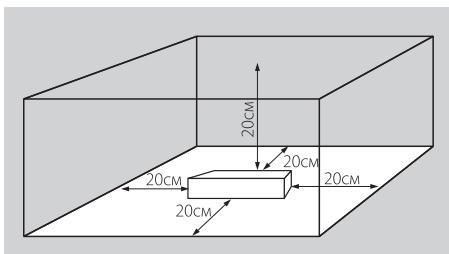


Рис.1



Рис.2

#### 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

##### ВНИМАНИЕ!

*Не допускается использовать источник питания совместно с диммерами (регуляторами освещения)!*

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- Эксплуатация только внутри помещений.
- Температура окружающего воздуха  $-10\ldots+40^{\circ}\text{C}$ .
- Относительная влажность воздуха не более 90% при  $20^{\circ}\text{C}$ , без конденсации влаги.
- Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Для естественной вентиляции обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания не менее 20 см, как изображено на Рис.1. При невозможности обеспечить свободное пространство используйте принудительную вентиляцию.

4.3. Не нагружайте источник питания более 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды, максимальная мощность источника питания снижается, см. график зависимости на Рис.2.

4.4. Не закрывайте вентиляционные отверстия источника.

4.5. Не устанавливайте источник питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.

4.6. При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.

4.7. Не располагайте источник питания вплотную к нагрузке или на ней.

4.8. Не допускайте попадания воды, грязи и мелких предметов внутрь источника, а также образования конденсата.

4.9. Не соединяйте параллельно выходы двух и более источников питания.

4.10. При выборе места установки источника предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте источник в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.