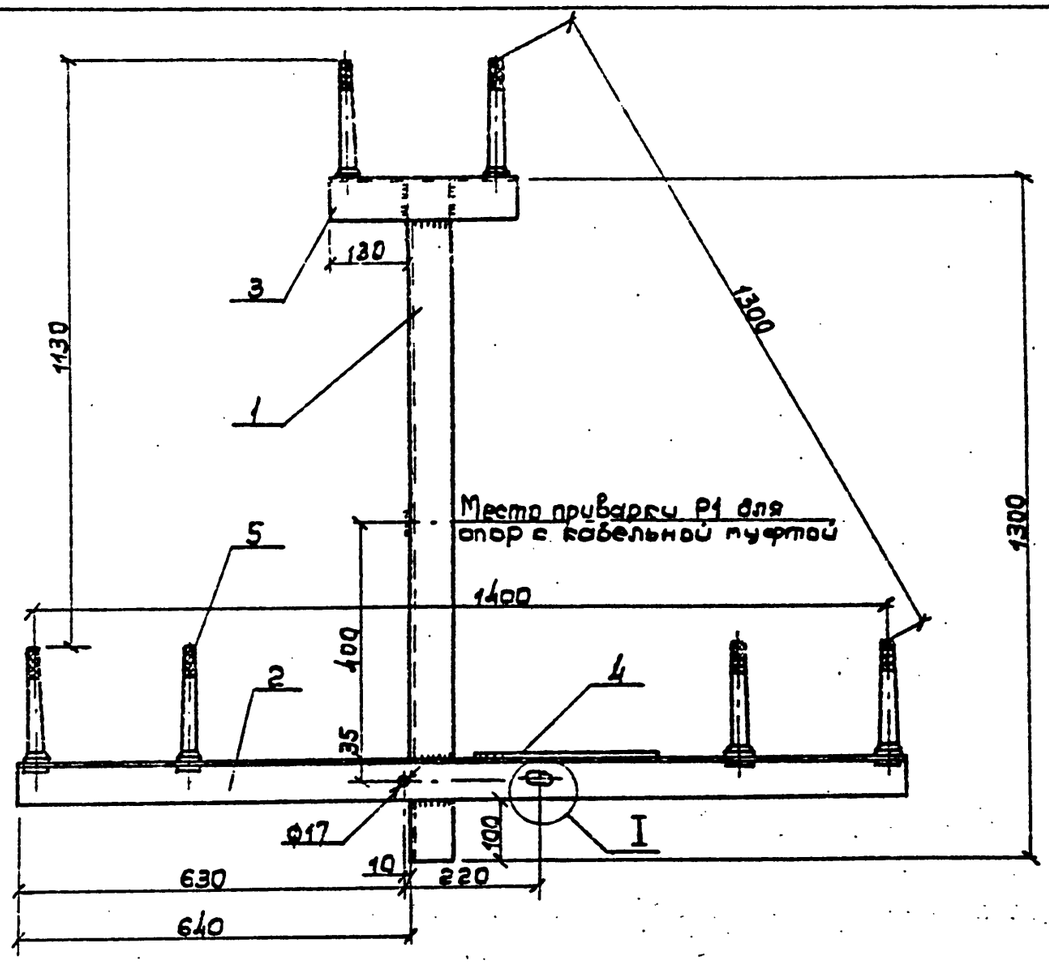

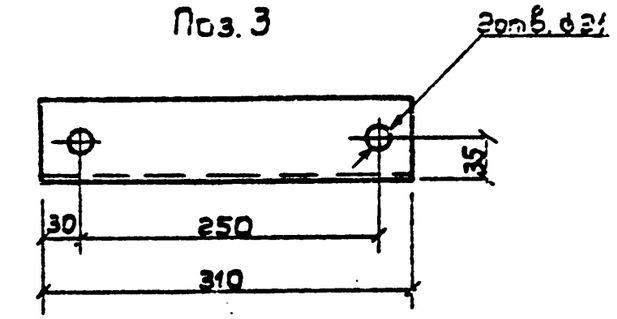

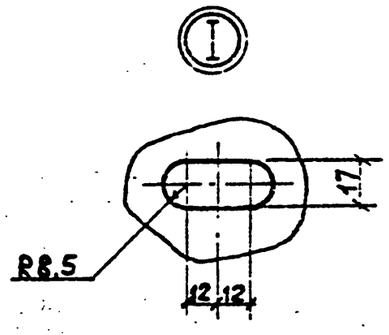

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	Детали		
1.	Уголок 70×70×5 ГОСТ 8509-86	1	7,0 кг
2.	Уголок 70×70×5 ГОСТ 8509-86	1	7,85 кг
3.	Уголок 70×70×5 ГОСТ 8509-86	1	1,67 кг
4.	Круг 10 ГОСТ 2590-71	1	0,18 кг
	Стандартные изделия		
5.	Штырь Ш-20-2-К-30		
	ОСТ34-13-931-86	6	

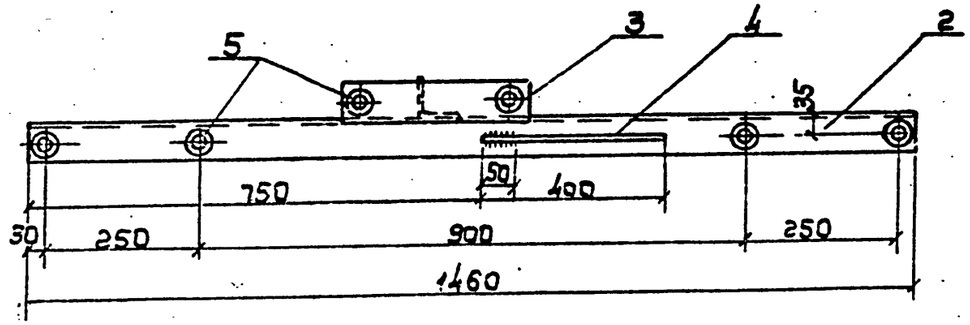

1. Отверстия под штыри на поз. 2 ф 21 мм.
2. Допускается приварка штырей Ш-20-2-С (поз. 5).
3. Вместо штырей Ш-20-2 допускается применение круга ф22 (поз. 3 докум. 3.407.1-143.8.9 вариант-01).

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Кулыгин	
Н. контр.	Солнцева	
ГИП	Ударов	
Ст. инж.	Шагаров	
Ст. инж.	Степанова	

3.407.1-143.8.3

Траверса ТМ3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	21,0	1:10

Лист | Листов 1

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

23413-09 8