03537
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Инв. № дубл. | Подпись и дата
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Типовой инженер Главный техник

Т-6

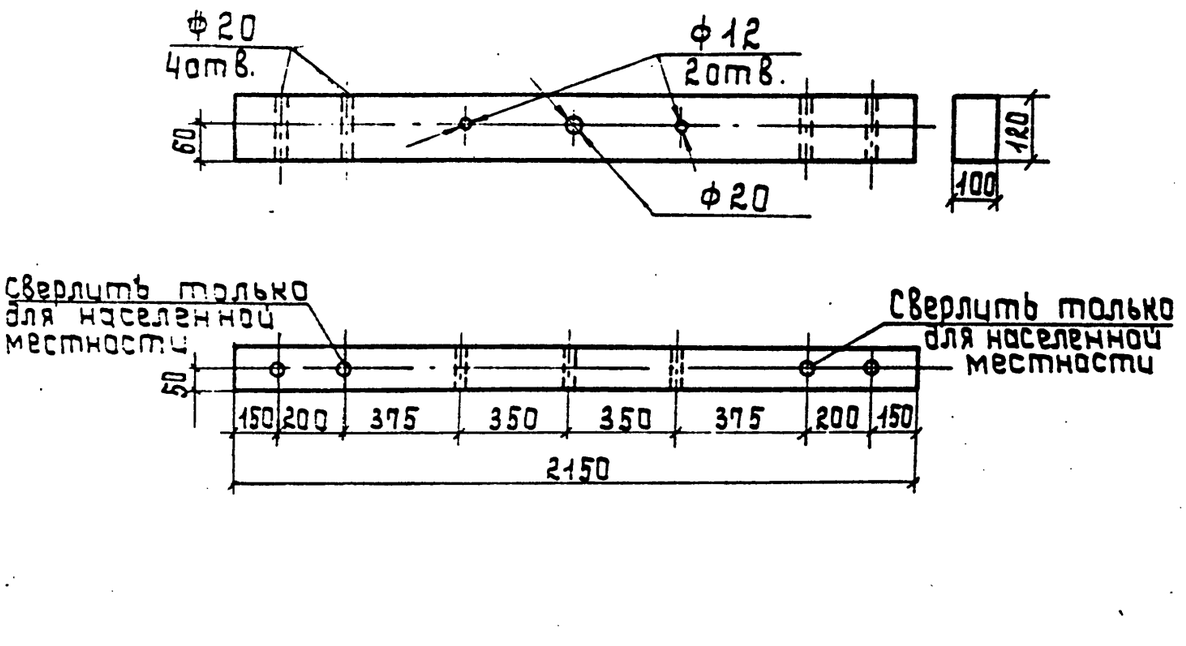

Т-2а, Т-5а

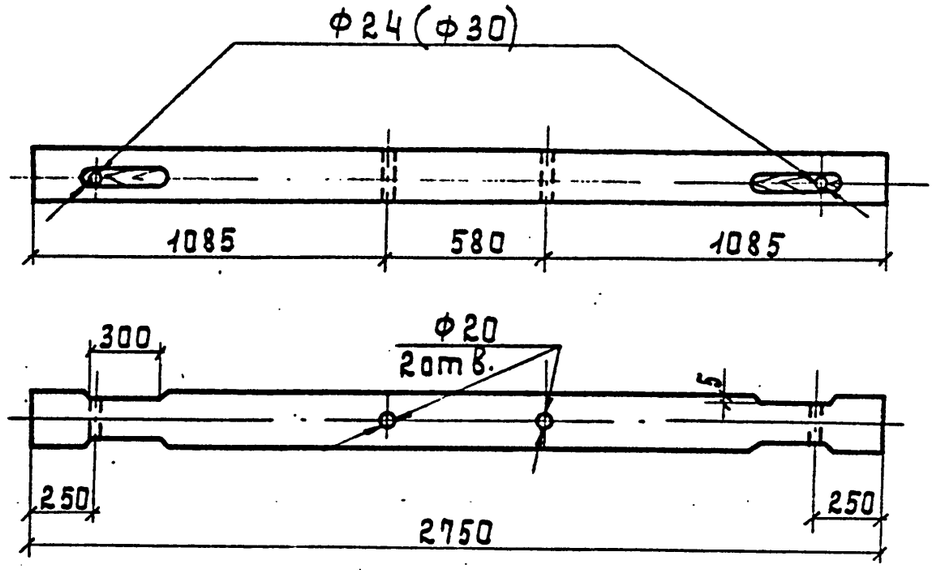

Размер в скобках дан для траверсы 5а

Т-7

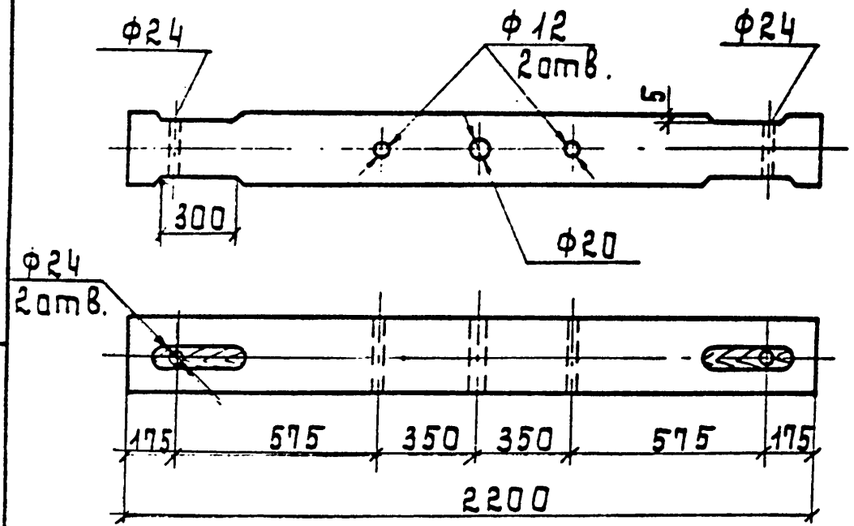

Т-10, Т-11

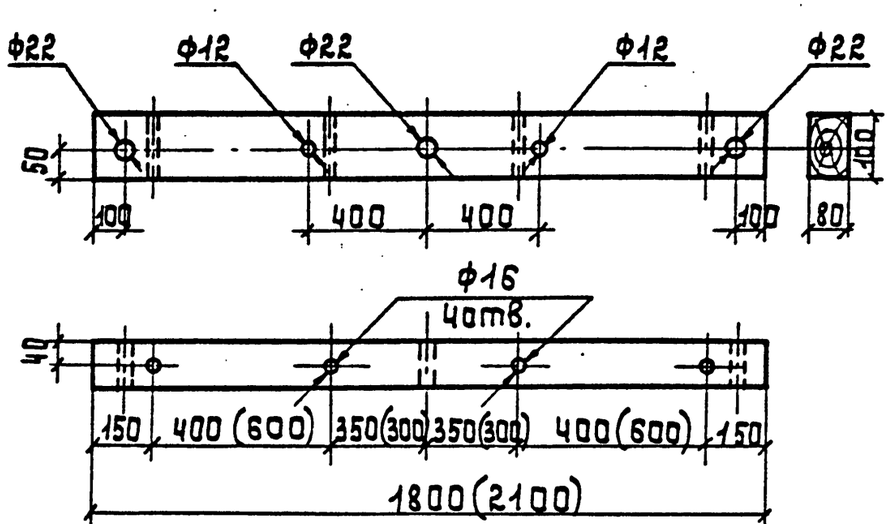

Размер в скобках дан для траверсы Т-11

Марка	Размеры, мм		Объем, м³
	Длина	Диаметр отруба или сечение	
Т-10	1800	100х80	0,0154
Т-11	2100	100х80	0,017
Т-6	2150	100х120	0,021
Т-5а	2750	ф200	0,097
Т-7	2200	ф160	0,049
Т-2а	2750	ф180	0,079

ТК	Деревянные элементы опор ВЛ 0,4-20 кВ	Серия 3.407-85
1973	Траверсы Т-10, Т-11, Т-6, Т-7, Т-2а и Т-5а.	Альбом VI / Лист 19