



ОКП 31 8533П1 4205

ВЫШКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ
СЪЕМНАЯ МОБИЛЬНАЯ
ВИС-5

П А С П О Р Т

Кс 087.00.000 ПС

Санкт-Петербург
8-800-250-12-27
info@pk-se.ru



1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Вышка изолирующая съемная ВИС-5, см. рис. 1, со стеклопластиковыми лестницами, предназначенная для обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных железных дорог постоянного и переменного тока, изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75 по ТУ У 32.01056327.018-98.

1.2 Расстояние между ребордами колес

с внутренней стороны, мм

1458⁺⁰₋₈

1.3 Грузоподъемность, кг

240±20

1.4 Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм, не более

– длина	2400
– ширина	1720
– высота	5550

1.5 Масса, кг, не более

185

1.6 Изоляция вышки должна выдерживать напряжение не менее 30 кВ промышленной частоты.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Вышка изолирующая, шт. 1

2.2 Эксплуатационная документация

1

2.2.1 Кс 087.00.000 ПС, паспорт, шт.

1

2.2.2 Кс 087.00.000 ИМ, инструкция по монтажу, шт.

1

2.3 Комплектность изделия приведена в таблице.

Таблица

Обозначение изделия	Наименование Изделия	Количество	Примечание
1 Кс 087.01.000	Рама	1	
2 Кс 087.09.000	Ремень	1	
3 Кс 087.04.000	Площадка рабочая	1	
4 Кс 037.00.400	Штанга шунтирующая	2	
5 Кс 087.00.100	Ключ	1	
6 Кс 087.00.200	Ключ	1	
7 Кс 079.30.001	Шаблон	1	
8 Кс 087.02.000	Лестница	1	
9 Кс 087.06.000	Лестница	1	
10 Кс 087.00.300	Лестница	1	
11 Кс 087.09.000-01	Ремень	5	
12 Кс 087.05.000	Раскос	2	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

3.1 Упаковка производится согласно рис. 2.



4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вышка изолирующая съемная мобильная ВИС-5 Кс 087.00.000 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 После окончания срока службы или в зависимости от технического состояния лестницы утилизируются, металлические детали могут использоваться до физического износа.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Срок службы до списания стеклопластиковых лестниц, не менее 5 лет

6.2 Средний срок службы, лет 10...12


6.3 Условия хранения у потребителя должны соответствовать Л (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

6.4 Изготовитель гарантирует соответствие вышки требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

6.5 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поступления продукции на предприятие-потребитель.

В течении гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет вышедшую из строя вышку изолирующую съемную ВИС-5 при выполнении руководства по эксплуатации, наличии сопроводительных документов и маркировочных табличек.

Замечания и предложения, связанные с работой вышки, следует направлять по адресу: ООО «ПК-Сервис» Россия, 190068, г. Санкт-Петербург наб. канала Грибоедова, д. 126. email: info@pk-se.ru

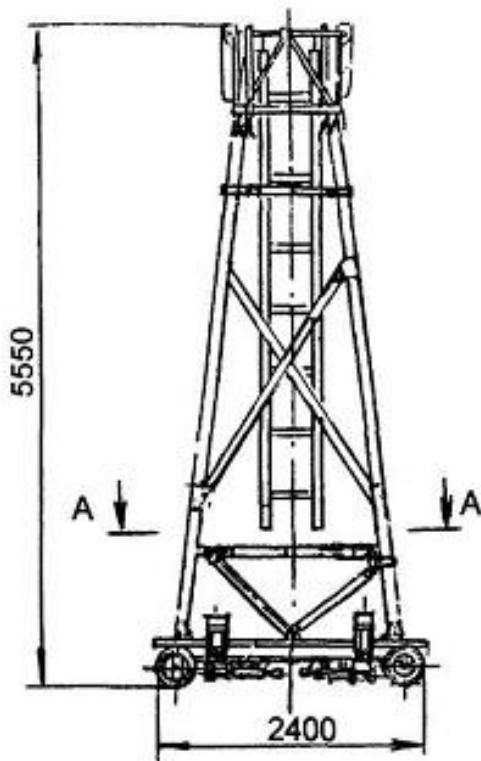

A - A



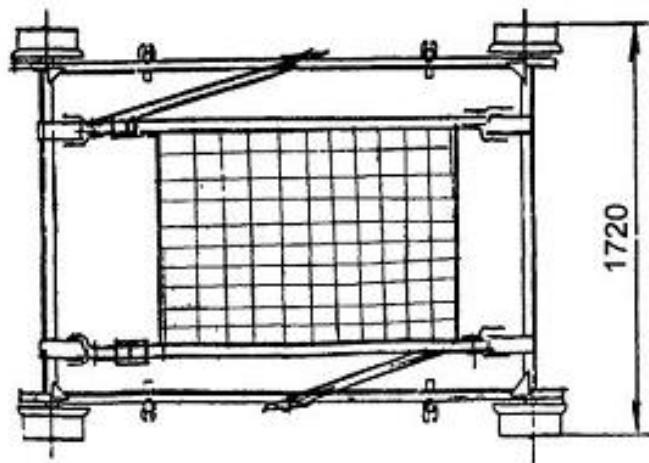




Рис. 1

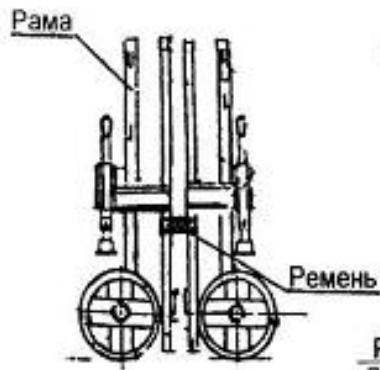

Упаковочное место 1

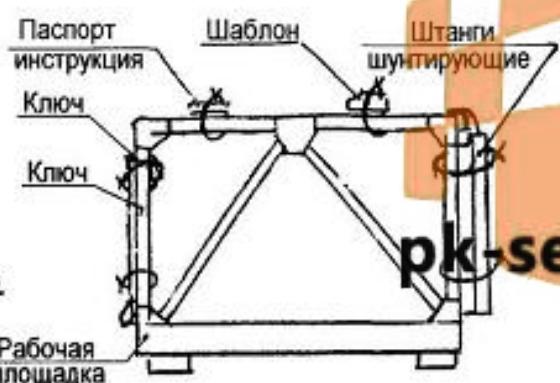

Упаковочное место 2

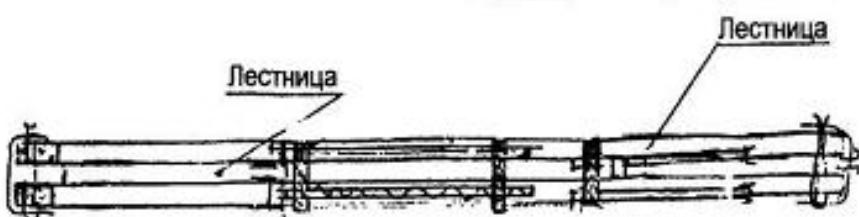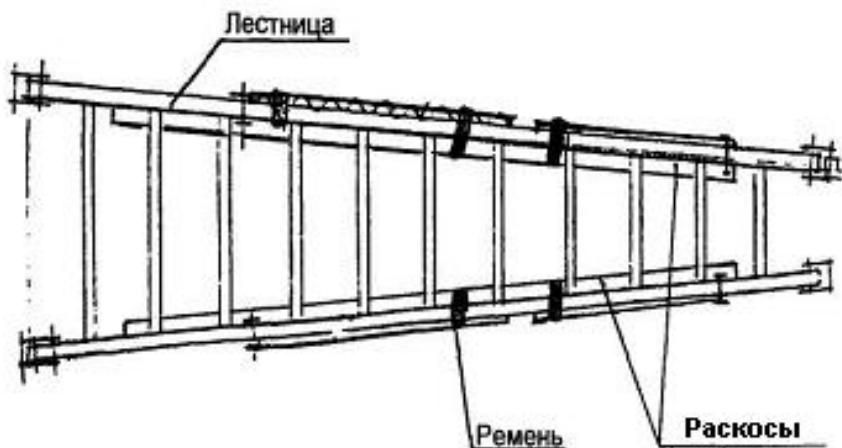

Упаковочное место 3

Рис. 2