
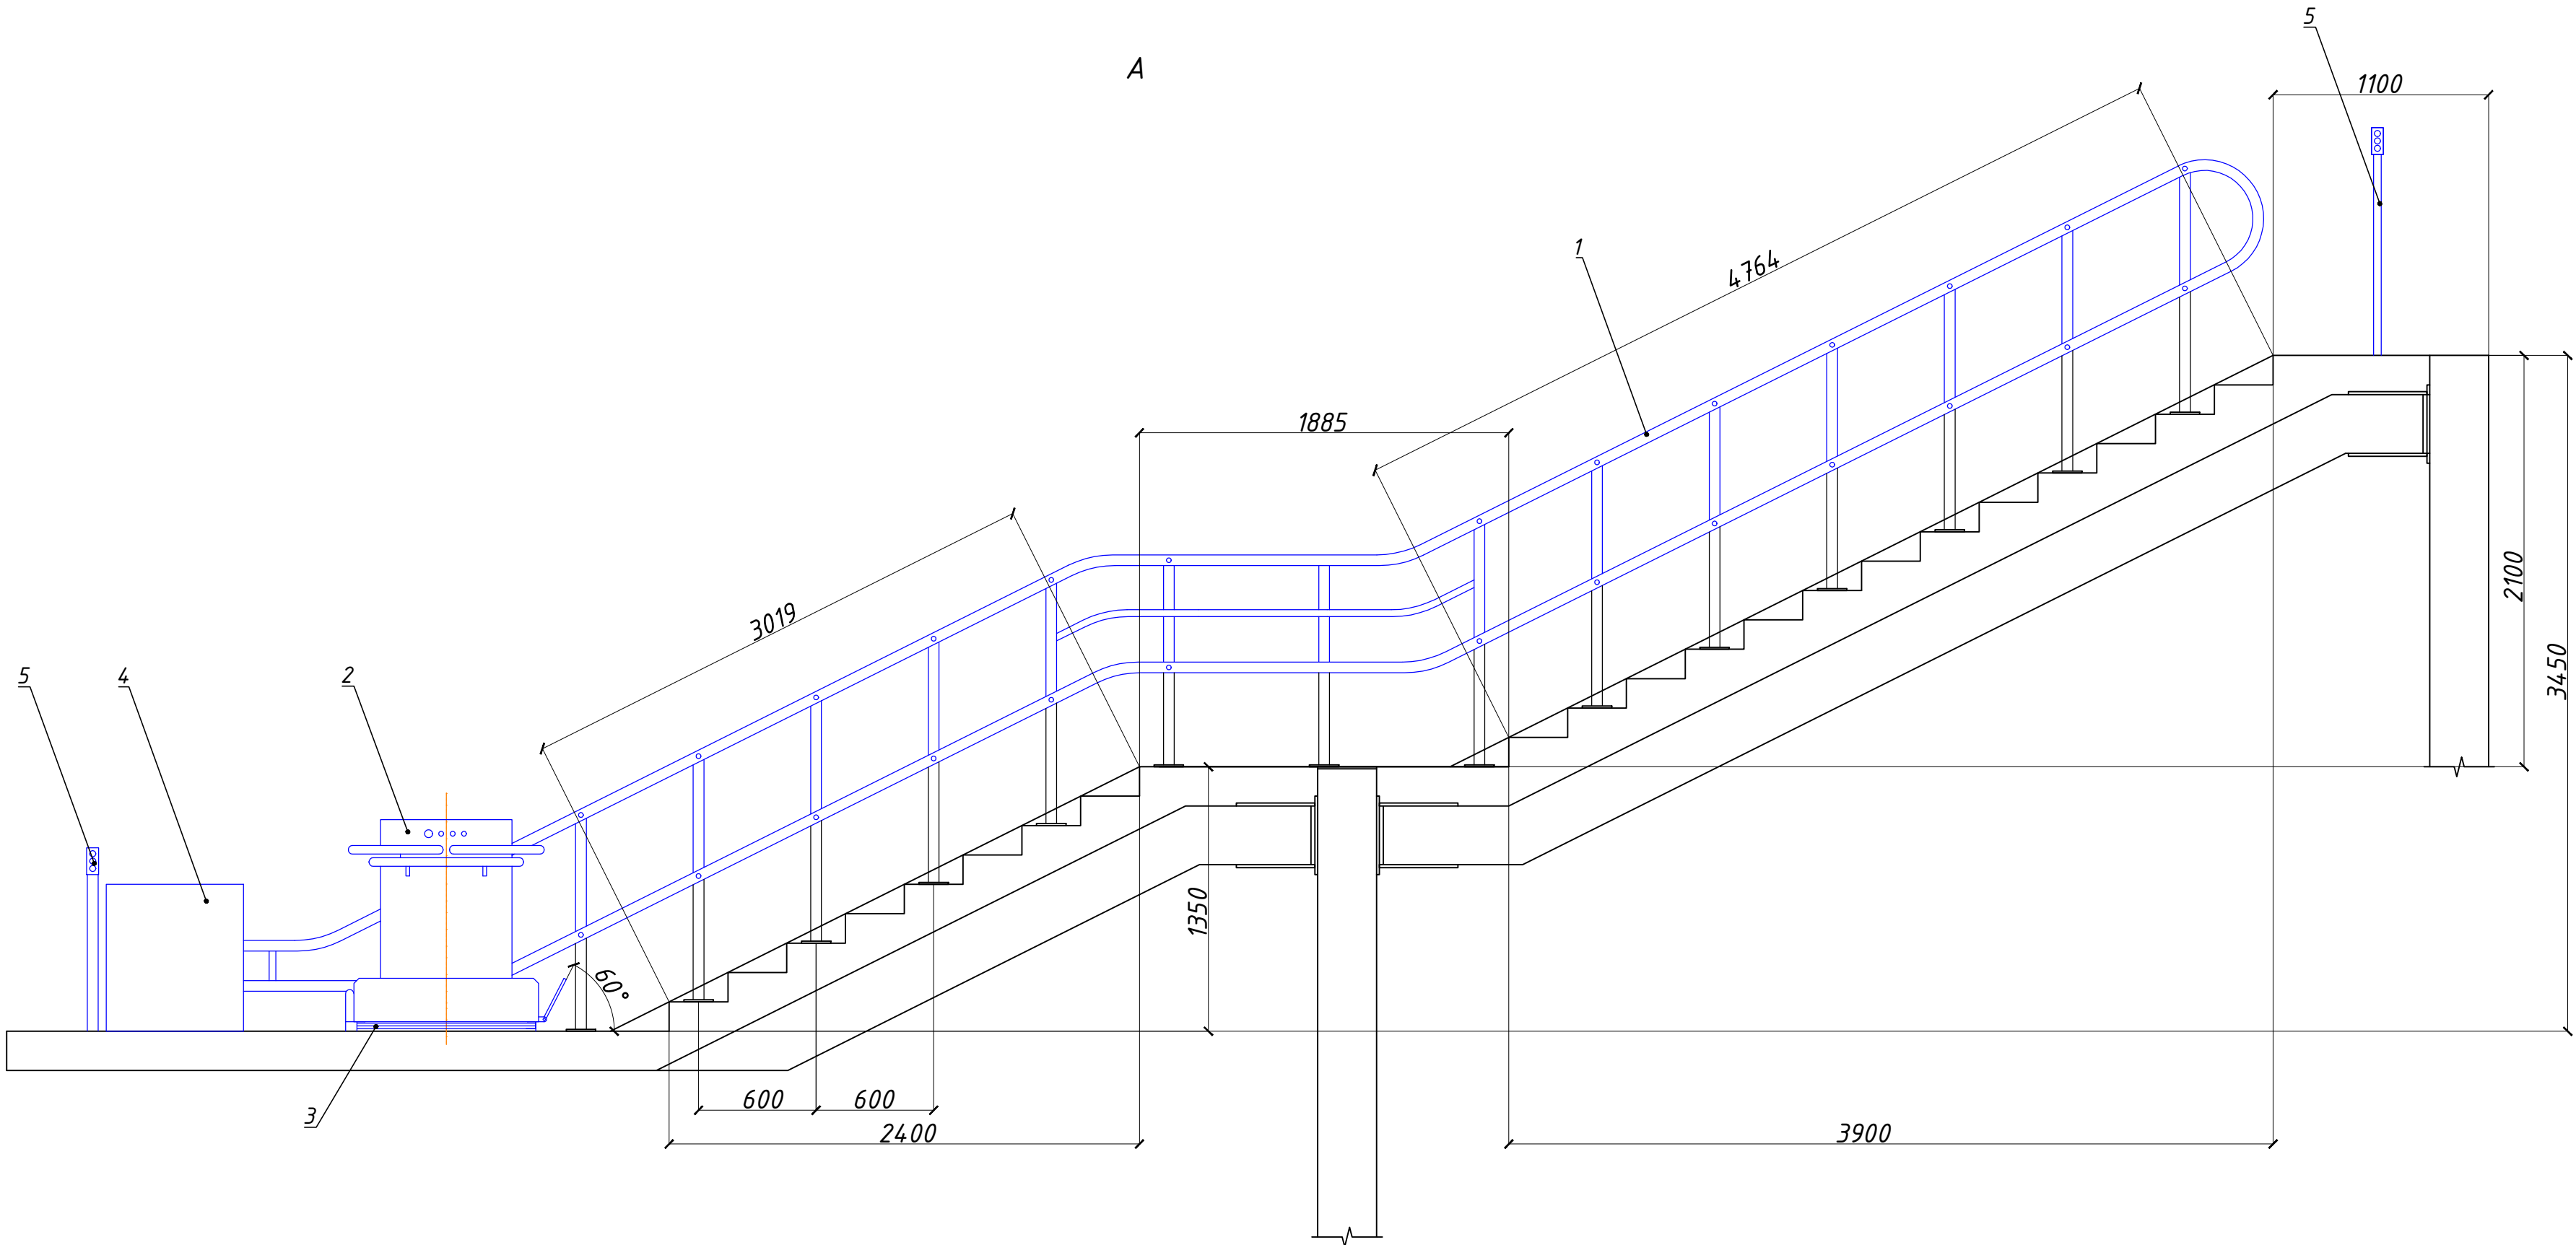


Вариант типового крепления

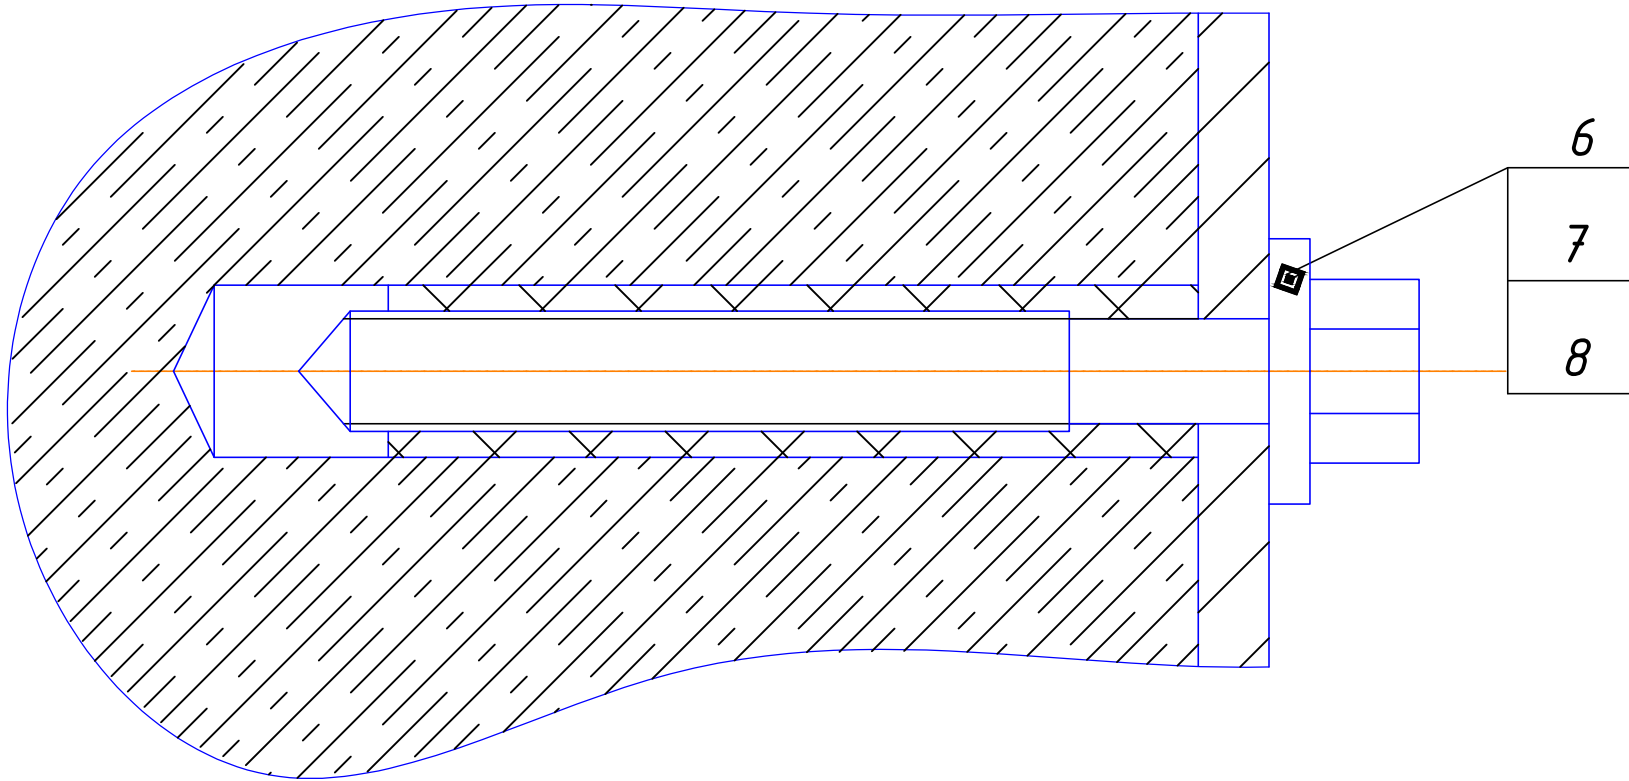

Технические характеристики	
Зав. №	
Модель	Лифтрон-3001
Г/п, кг	225
Скорость, м/с	0,15
Вместимость	1 чел. в кресле-коляске
Тип привода	канатно-шарнирный
Электропитание	220В, 50Гц
Двигатель	0,75 кВт
Кнопки управления	постоянного нажатия
Высота подъема, м	
Размер платформы, мм	800х1000
Угол наклона к горизонтالي, град	не более 27
Длина пути грузонесущего устройства, м	

- *Размеры уточняются по месту.
- Пол под платформой должен выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м2/. Опорная поверхность строительных сооружений должна выдерживать нагрузку не менее 250 кгс/см2/. Толщина слоя бетона не менее 120 мм. Высота потолка от нижней, верхней посадочных площадок и вдоль лестничного марша не менее 2600 мм. Неплоскостность пола и лестничной площадки не более 10 мм на длине 1000 мм.
- Обеспечить освещение не менее 50 Люкс на уровне пола, согласно нормативным требованиям.
- Верхняя и нижняя посадочные площадки должны выдерживать нагрузку не менее 500 кгс/м². Опорная поверхность строительных сооружений должна выдерживать нагрузку не менее 200 кгс/м².
- Отклонение от плоскости и горизонтальности верхней и нижней посадочных площадок не более 5 мм;
- Электропитание ПП от однофазной сети 220В, 50Гц с потребляемой мощностью до 2 кВт, защита цепи – автоматический выключатель 16 А
- ЩР должен содержать: автомат защиты цепи питания ПП-16А, автомат защиты цепи розетки для обслуживания ПП-8А, зажимы наборные для подключения “сухого” контакта. Заказчик обеспечивает подводу кабеля питания “сухих” контактов от щита распределительного напряжения до ПП (точка “Место подвода электропитания”);
- Заказчик обязан от места установки ЩР до ПП проложить защитную оболочку с условным проходным диаметром не менее ф усл-25 мм в пластмассовом кабель-канале, либо в металлорукаве, обеспечить возможность последующей укладки (протягивания) кабеля питания, кабеля питания розетки для обслуживания и “сухого” контакта. Заказчик должен подвести кабели питания ПП и “сухого” контакта в место, указанное на чертеже. Рядом с ПП должна располагаться розетка для обслуживания. Место установки розетки обслуживания должен обеспечить Заказчик (возможно использование имеющихся розеток, а также установка розетки непосредственно на приводной колонне). Автомат защиты цепи обслуживающей розетки ПП 8А.
- Следует учитывать, что кабель пультов управления имеет внешний диаметр 11 мм и длину 3 м. В стандартном варианте ПП поставляется с ПВХ кабель-каналом белого цвета или ПВХ трубой для верхнего поста управления и калитки.
- Заказчик должен обеспечить место установки информационных табличек на этажных площадках (размер табличек 210х300 мм).
- Все работы по подготовке места установки ПП в соответствии с нормативной документацией, перечисленные выше работы должны быть выполнены Заказчиком и завершены до монтажа ПП.
- Цвет покрытия грузонесущего устройства и металлоконструкций

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
Сборочные единицы			
1	Консоль	1	
2	Корпус подъемной платформы	1	
3	Горизонтальная платформа	1	
4	Привод	1	
5	Стойка с пультом вызова	1	
6	Дюбель универсальный HUD 1 14х70	*	*рассчитывается по длине
7	Саморез SK 12х12 DIN 571	*	*рассчитывается по длине
8	Шайба ГОСТ 6958-78	*	

ЛИФТ.483217. МЧ						Стадия			Масса	Масштаб
Платформа подъемная для инвалидов Лифтрон-3001						Лист 1			Листов 1	
Монтажный чертеж						ООО "НЕВСКИЙ ПОДЪЕМНИК"			Формат А1	