



Изготовитель ООО "Энерготехмаш"  
Паспорт изделия  
Люк полимер-песчаный типа СМ-9т (В90)  
ТУ 23.61.12-001-06176220-2017

Применение люков:

- на смотровых кабельных колодцах
- на всех видах инженерных сетей (водопровода, канализации, газоснабжения)

Условное обозначение:

Люк СМ-9т (В90) - ТУ 23.61.12-001-06176220-2017

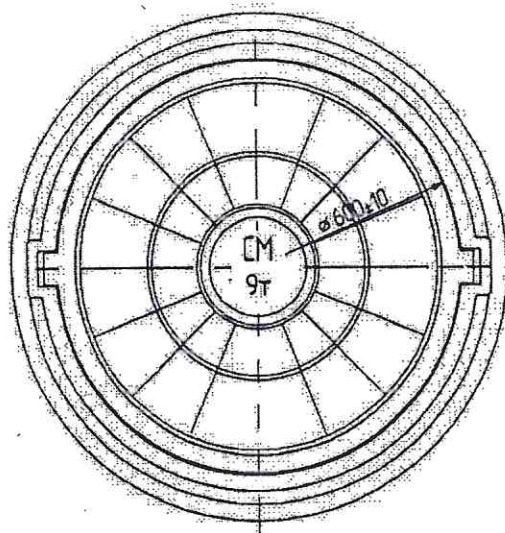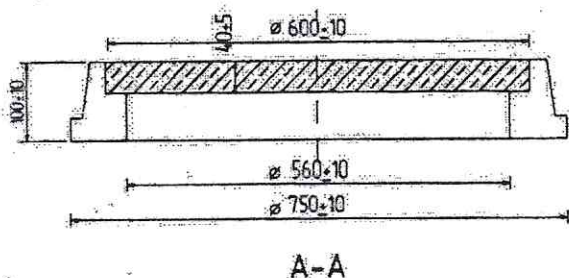

Технические параметры:

- Номинальная нагрузка не менее 90кН.
- Масса не более 38кг.
- Разрушающая нагрузка-99кН.\*

В комплект поставки люка

ВХОДИТ:

- обойма-1шт.
- крышка-1шт.
- паспорт-1экземпляр на партию люков.

Гарантия производителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Температура эксплуатации от -50 до +50°С. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. со дня отгрузки.

Порядок установки:

1. Установить кольцо люка на сплошное железобетонное или на любое другое перекрытие (рекомендуется использование полимер-песчаных конусных переходников колодцев).
2. Залить бетонным раствором или закрепить на саморезы.
3. Вложить крышку люка в кольцо.

Примечание: крышка люка должна располагаться на одном уровне с поверхностью.

\*Разрушающая нагрузка для испытанного образца

Директор  
ООО "Энерготехмаш"



А.Н. Иванов